

ANEXO INFORME CABLEADO ESTRUCTURADO DATA CENTER IDIPRON

SEDE ADMINISTRATIVA 63


Ubicación: Data Center Sede Administrativa Calle 63

REVISIÓN ELÉCTRICA


- En el Rack 3:

Las regletas del lado izquierdo están conectadas a la UPS 1 (30 kVA).


Las regletas del lado derecho están conectadas a la UPS 2 (6 kVA).

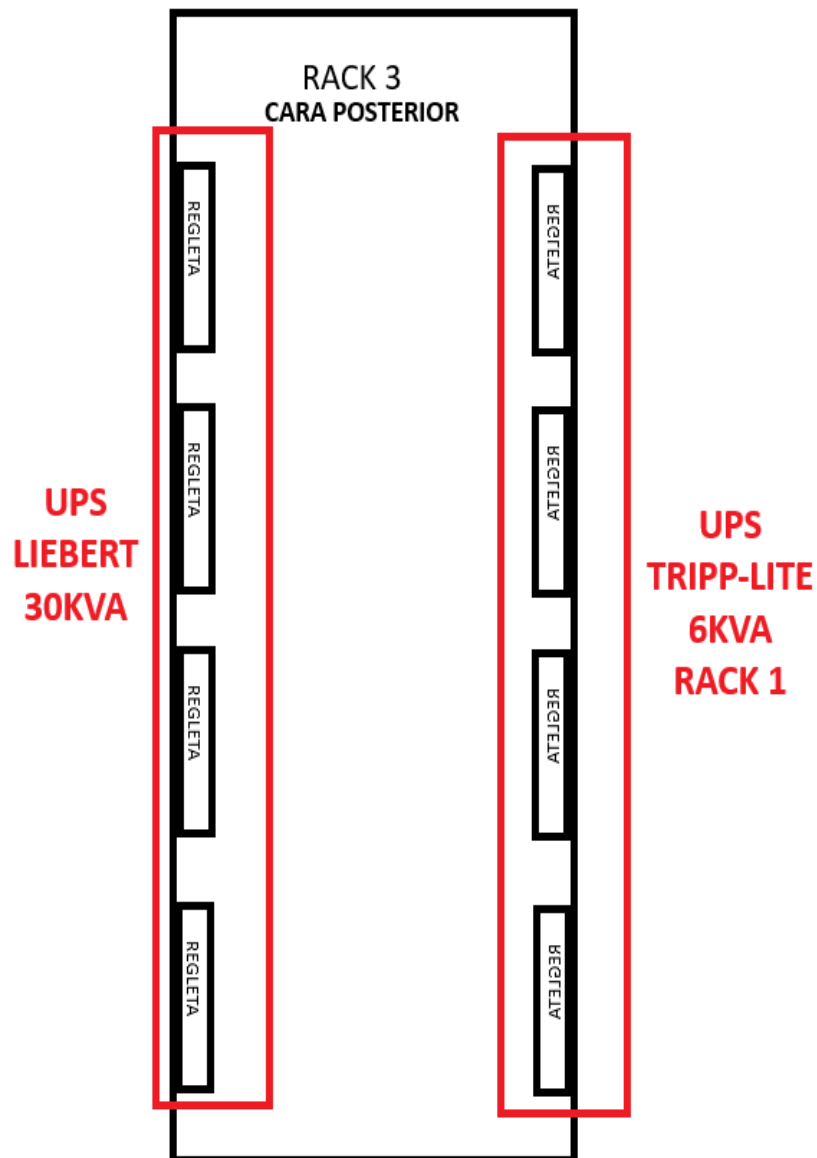


REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

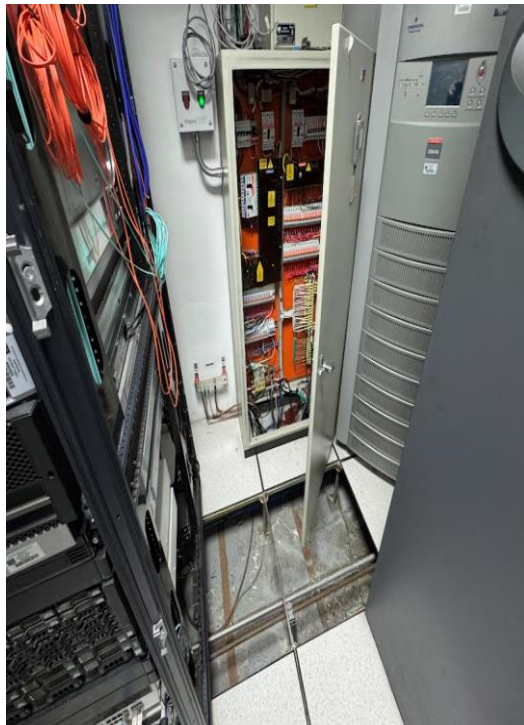

RACK 1

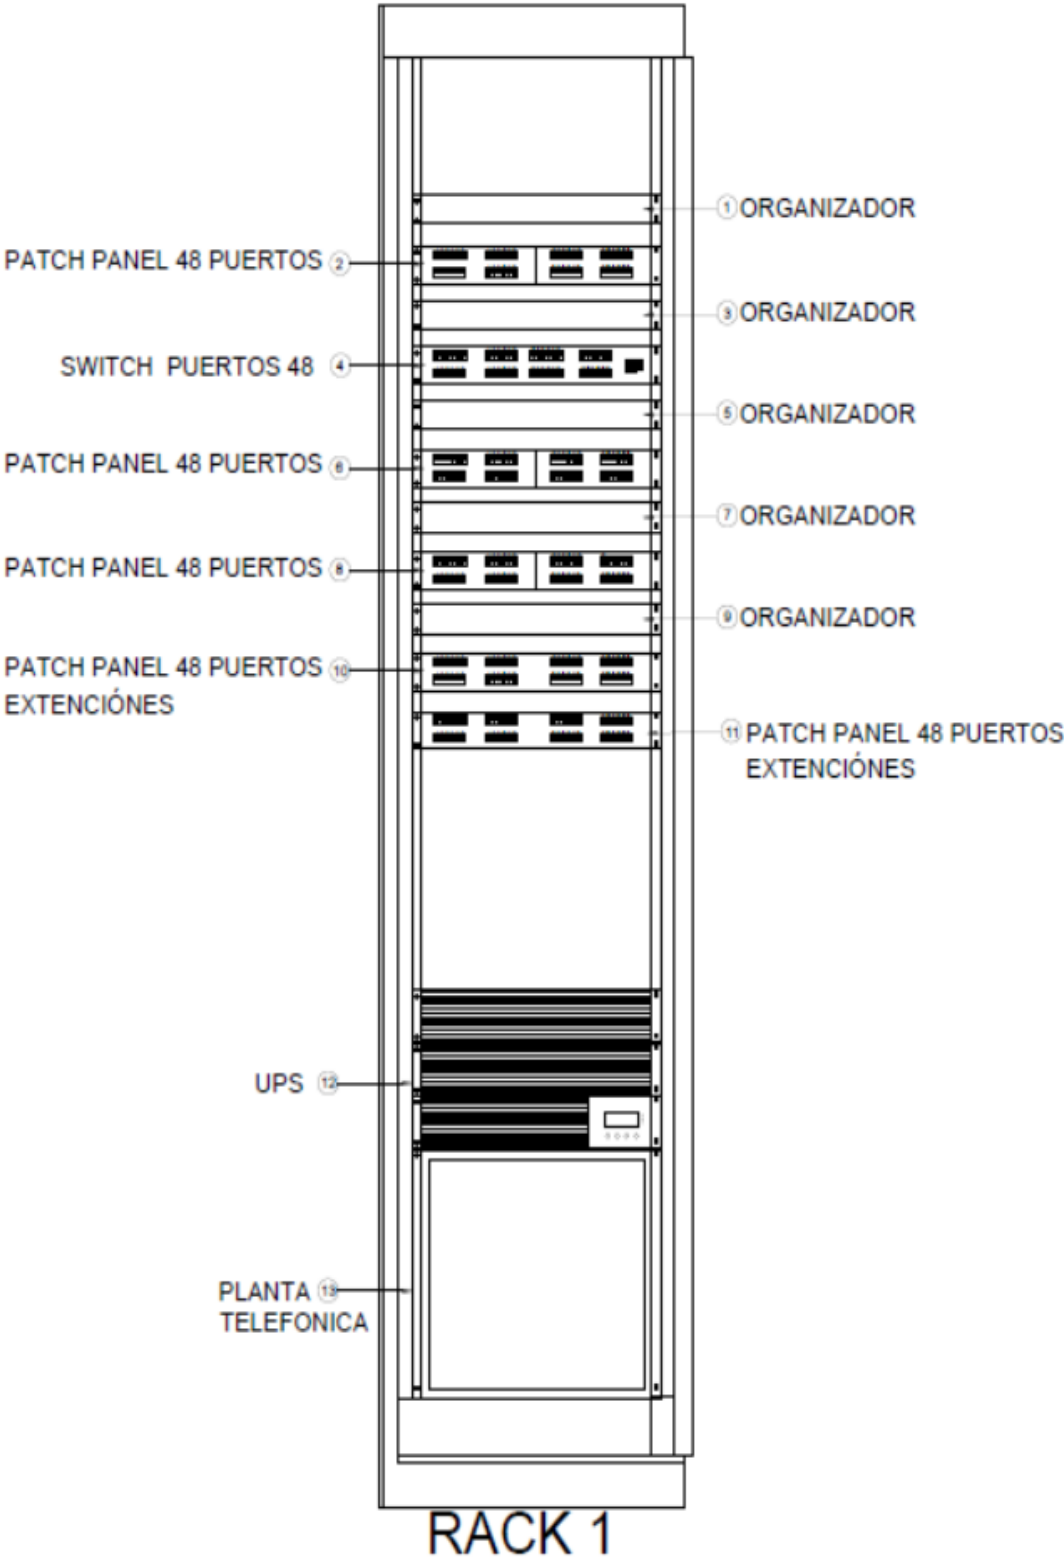

RACK 2

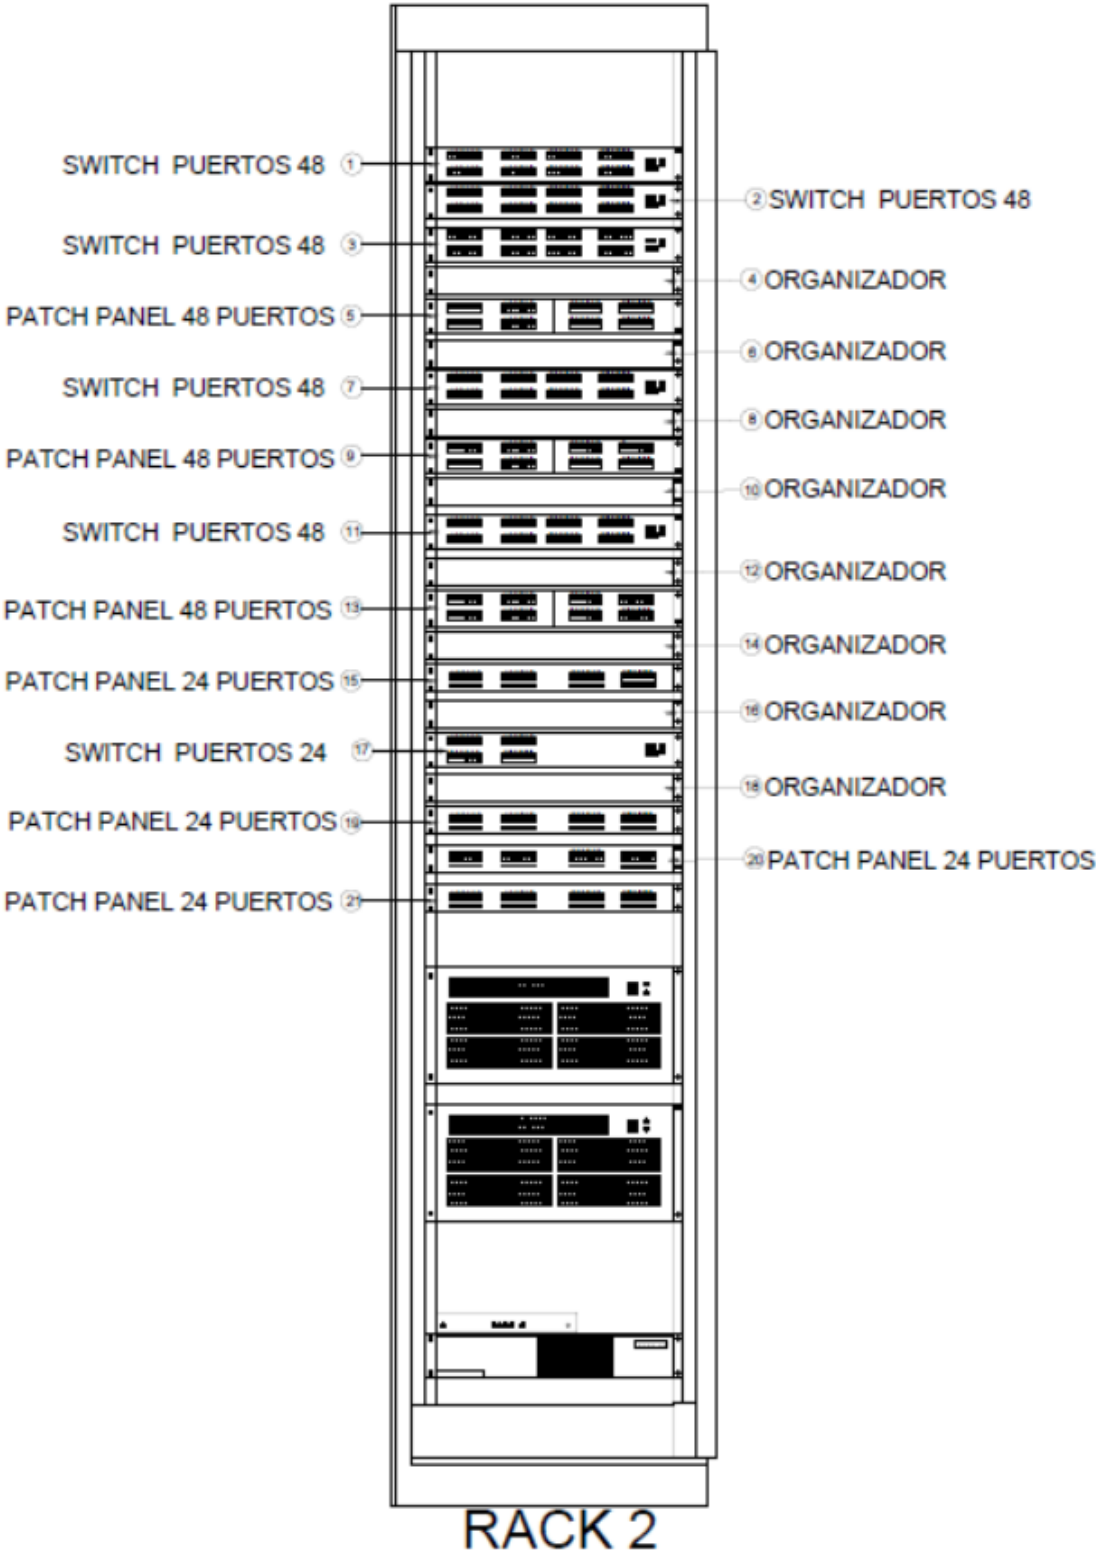

RACK 1

RACK 2

RACK 3




UPS 2
6KVA


TABLERO DE
DISTRIBUCION
NORMAL

TABLERO DE
DISTRIBUCION
REGULADA

TABLERO
PRINCIPAL

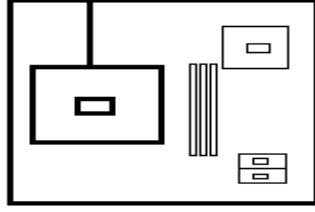

TOTALIZADOR DATACENTER

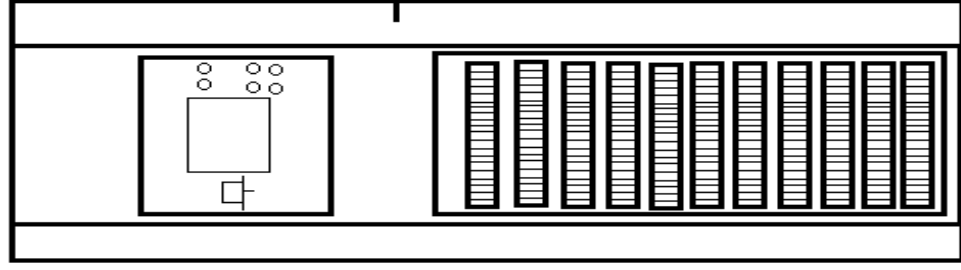

UPS 1
30 KVA

